Technical Specifications

CONFORMS TO ANSI/UL STD. 1995, ANSI STD. Z21.47
CERTIFIED TO CAN/CSA STD. C22.2 NO. 236,
CAN/CSA STD. 2.3 AND CAN/CGA STD. 2.17

P-C - SERIES

12 SEER

Condensing Gas Heat / Electric Cooling


Self contained, high efficiency Thru-The-Wall heating & cooling unit
Up to 96.8% AFUE
Input 15 000 - 50 000 BTU/h

FEATURES



COMPATIBLE BOX SIZE

- Industry standard footprint for retrofit applications
- Appliance shell dimensions:
  43 1/8” High x 28” Wide x 32” Deep
- Wall Sleeve dimensions where penetrating exterior wall:
  44 7/8” High x 28 7/8” Wide
- Standard TAUPE color

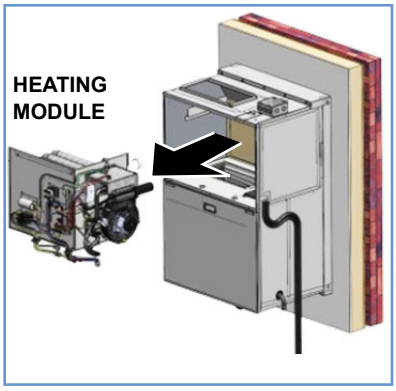

HEATING FEATURES


- Up to 96.8% AFUE, Condensing, Single Stage Gas Furnace
- Stainless steel heat exchanger
- Sealed burner tray – keeps cold external air from circulating in vestibule
- Clear front manifold condensate cover for easy inspection and service troubleshooting

CIRCULATION BLOWER

- Dual Inlet Blower for higher flow rates / reduced air noise
- Endura Pro Multi-Speed Electronically Commutated Motor for increased electrical efficiency

COOLING FEATURES


- Minimum 12 SEER Efficiency
- R-410A Refrigerant System
- Micro-Channel Condenser and Evaporator Coils
- High Efficiency compressors
- One Piece motorized Condenser Fan design

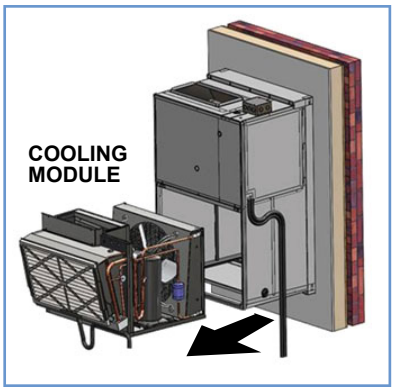

SERVICE ADVANTAGES

- Indoor access to all parts & maintenance needs
- Innovative, dual slide-out chassis can be partially or fully removed for efficient servicing
- With spare modules, building management can perform quick swap outs, maintaining indoor conditions in the apartment/condo, while troubleshooting non functioning units off line
- Can perform direct replacement of the individual modules at the end of their service life instead of replacement of the complete appliance
- All control harnesses are separated with modular quick disconnects so module swap outs do not require time consuming rewiring

NOMENCLATURE

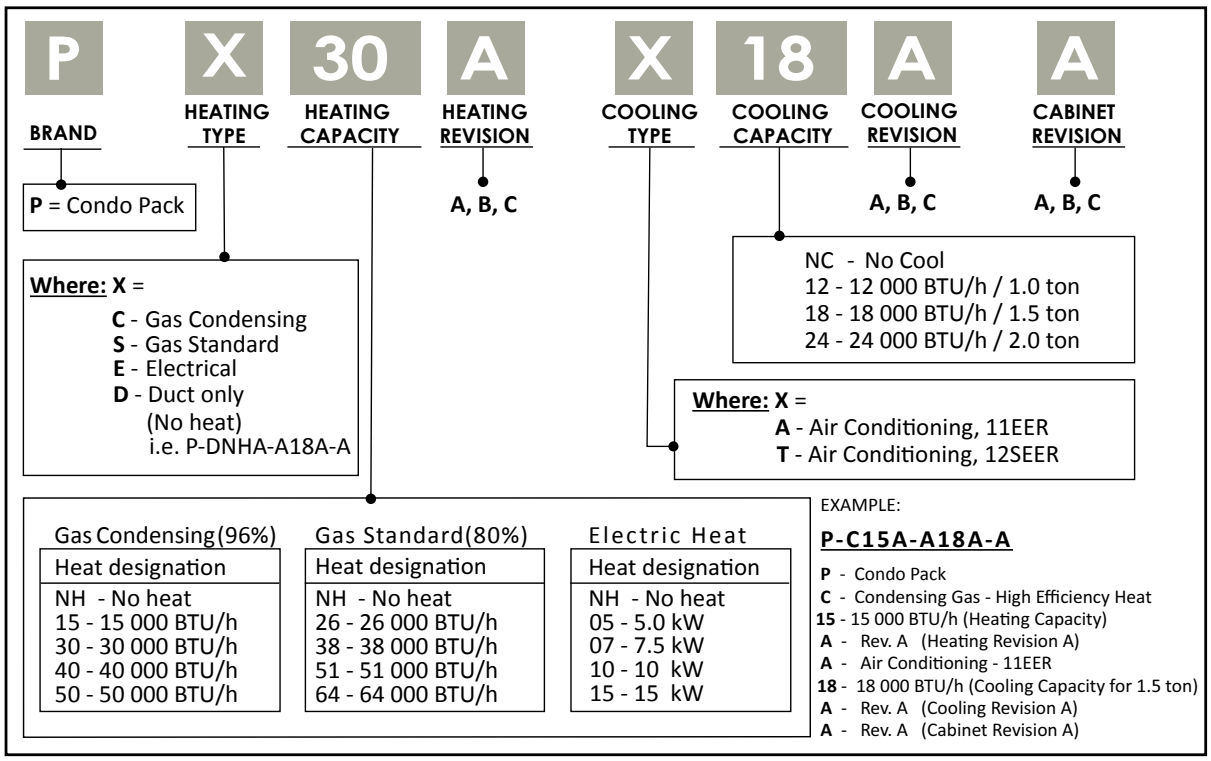

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE

HEATING	P-C15A-T12A-A	P-C15A-T18A-A	P-C15A-T24A-A	P-C30A-T12A-A	P-C30A-T18A-A	P-C30A-T24A-A
AFUE	96.8%	96.8%	96.8%	93%	93%	93%
Input BTU/h	15,000	15,000	15,000	30,000	30,000	30,000
Output BTU/h (AFUE)	14,500	14,500	14,500	28,000	28,000	28,000
COOLING						
BTU/h	12,000	17,000	23,000	12,000	17,000	23,000
SEER	12.50	13.00	12.00	12.50	13.00	12.00
REF.	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
WEIGHT (lb)	328	349	349	328	349	349

HEATING	P-C40A-T12A-A	P-C40A-T18A-A	P-C40A-T24A-A	P-C50A-T12A-A	P-C50A-T18A-A	P-C50A-T24A-A
AFUE	91.7%	91.7%	91.7%	90.6%	90.6%	90.6%
Input BTU/h	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000
Output BTU/h (AFUE)	37,000	37,000	37,000	45,300	45,300	45,300
COOLING						
BTU/h	12,000	17,000	23,000	12,000	17,000	23,000
SEER	12.50	13.00	12.00	12.50	13.00	12.00
REF.	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
WEIGHT (lb)	328	349	349	328	349	349

AIR FLOW

-------- CFM AT EXTERNAL STATIC PRESSURE, INCHES WATER COLUMN --								
MODEL	HEATING	SETTING	Speed Tap#	0.1"	0.2"	0.3"	0.4"	0.5"
C15A	15 kBTU/h	Factory	5	440	390	330	295	240
		High	4	570	530	495	470	415
C30A	30 kBTU/h	Factory	4	570	530	495	470	415
		High	3	770	745	730	705	695
C40A	40 kBTU/h	Factory	3	770	745	730	705	695
		High	2	925	910	885	870	840
C50A	50 kBTU/h	Factory	2	925	910	885	870	840
		High	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MODEL	COOLING	SETTING						
T12A	1.0 ton	Factory	5	440	390	330	295	240
		High	4	570	530	495	470	415
T18A	1.5 ton	Factory	1	645	600	560	530	470
		High	3	770	745	730	705	695
T24A	2.0 ton	Factory	1	790	770	740	725	685
		High	2	925	910	885	870	840

ELECTRICAL

Description	1.0 TON (T12A)	1.5 TON (T18A)	2.0 TON (T24A)
Compressor Type	Rotary	Rotary	Rotary
Rated Amps	5.3	7.4	10.0
LRA	28.5	38.5	60.9
MCA	10.2	13.9	17.6
Max Fuse/Breaker (A)	15	20	25
Indoor Fan FLA / HP / RPM	2.8 / 1/3 / 1050	2.8 / 1/3 / 1050	2.8 / 1/3 / 1050
Condenser Fan FLA / HP / RPM	.79/ 1/4/ 1100	0.9/ 1/3/ 1120**	1.8 / 1/3 / 1380**
Combustion Fan FLA	1.25	1.25	1.25
Unit Input Voltage - Frequency-Phase	208/230V-60Hz-1PH		

** 1.5 ton & 2.0 ton models have two speed condenser fan motors: Speed 1 is for 1.5 ton & Speed 2 is for 2.0 ton.

GAS CONTROLS AND ADDITIONAL DATA		
IGNITION SYSTEM	SPARK IGNITION	
GAS CONNECTION	1/2" NPT	
GAS & AC CONDENSATE HOSE SIZE (Supplied)	1/2" ID and 5/8"ID	5/8" ID


*All specifications and designs can change without notice to allow for on-going improvements. Images may not be exactly as shown. Consult with your owner's manual for current information. Check all local and national building codes and gas regulations. Napoleon® is a registered trade mark of Wolf Steel Ltd.

WALL SLEEVE DIMENSIONS


TWO DIFFERENT WALL SLEEVE MODELS ARE DEPICTED BELOW:


- **CWSMUA**
- **CWSMUA19**


NOTE:
TO IMPROVE RIGIDITY AND REDUCTION IN VIBRATION WALL MOUNTING BRACKETS CAN BE USED TO AFFIX WALL SLEEVE TO BUILDING SUB STRUCTURE FROM INSIDE OR OUTSIDE OF THE BUILDING. ENGINEER/ARCHITECT TO CONSULT WITH CUSTOMER SOLUTIONS IF CLARIFICATION IS REQUIRED TO DETERMINE BRACKET LOCATION FOR SETTING THE DESIRED DEPTH OF WALL SLEEVE INTO WALL.

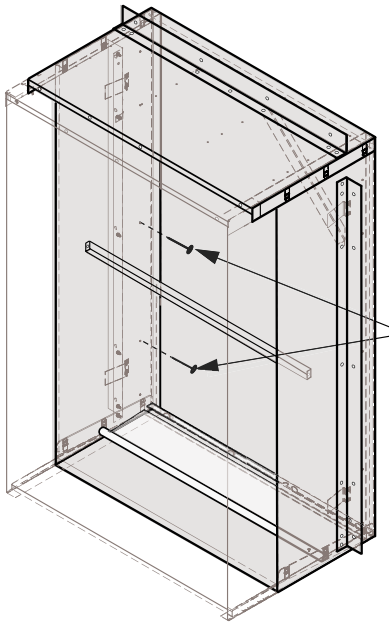

DIMENSIONS FOR THE TOP PANEL (ITEM 1):

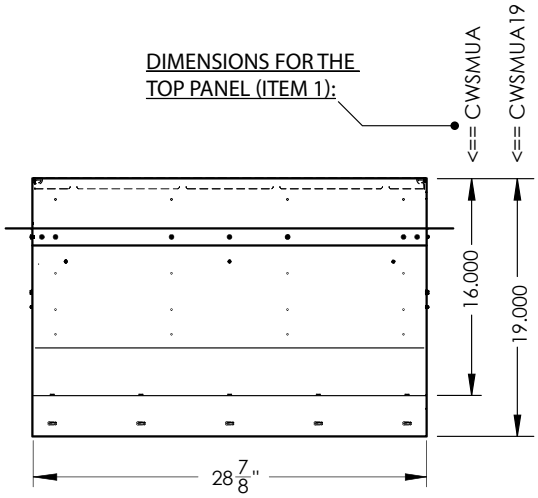

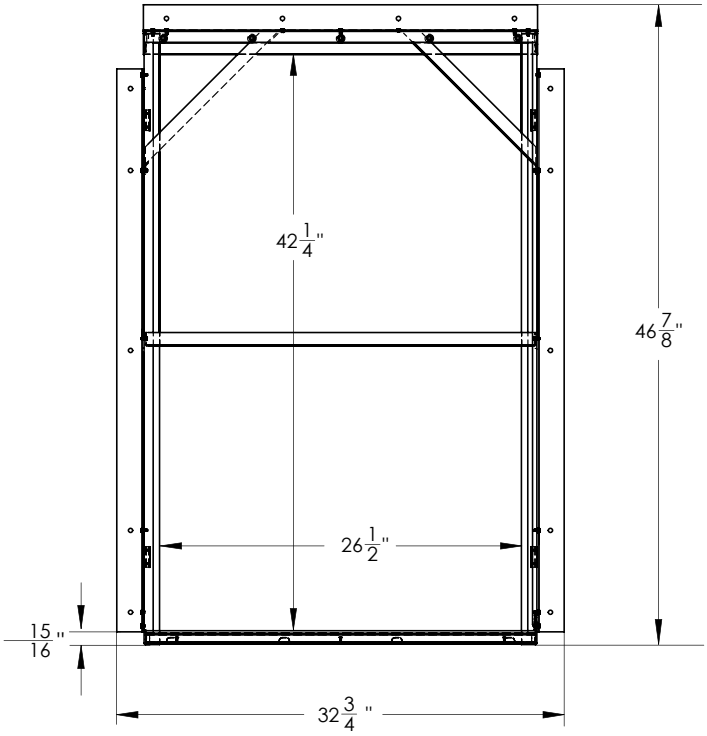

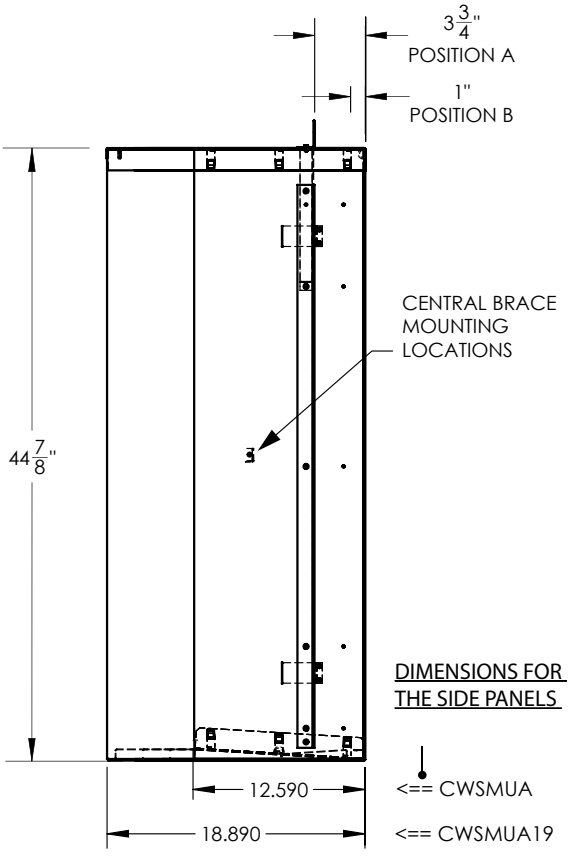

DIMENSIONS FOR THE SIDE PANELS


<== CWSMUA

<== CWSMUA19

FIGURE 1

MINIMUM CLEARANCE

REQUIRED DUE TO UNIT'S DIMENSION & SAFETY STANDARD

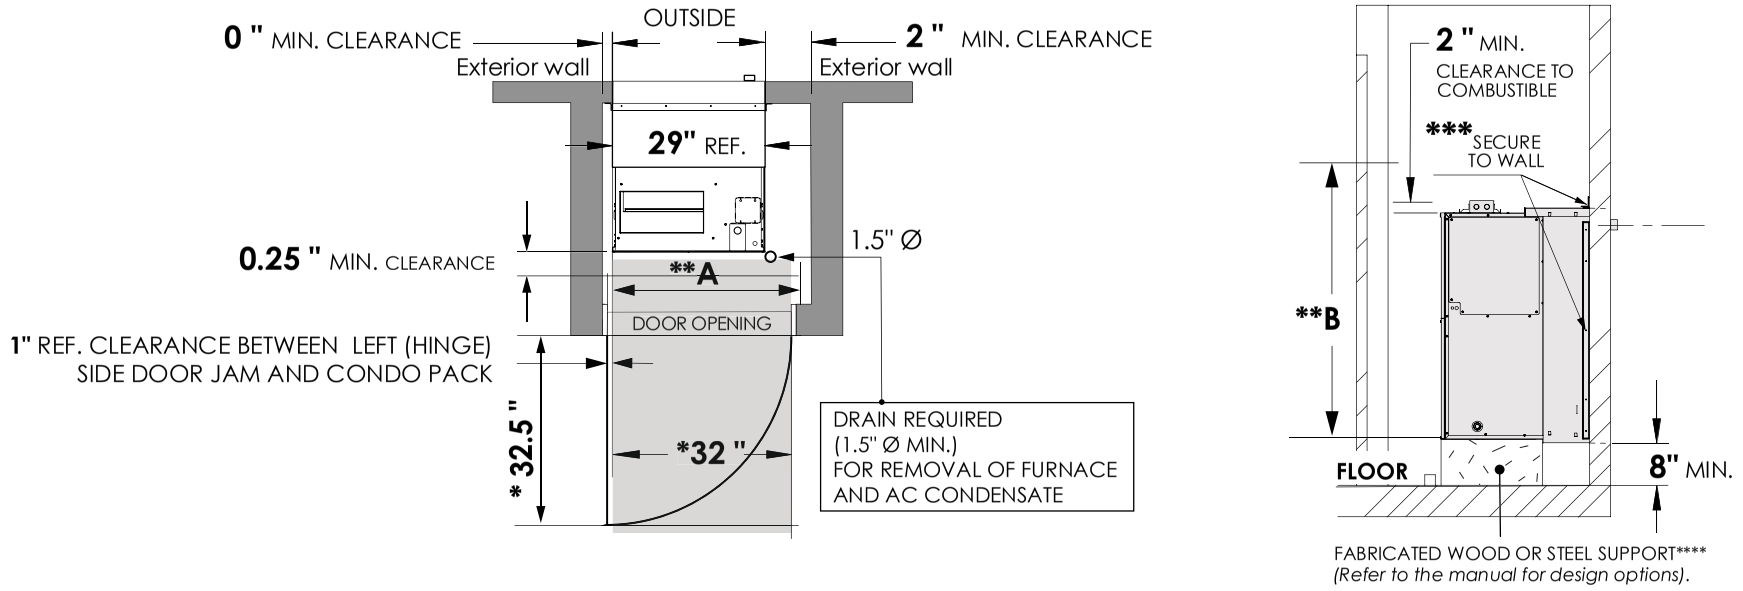

NOTE

ADEQUATE SERVICE CLEARANCE MUST BE PROVIDED IN FRONT OF THE UNIT.

**** In certain jurisdictions, combustible material is not allowed to be exposed to return air. For such scenarios, refer to installation manual for alternate design options.

*** Engineer/Architect - to consult with customer solutions if clarification is required to determine bracket location for setting the desired depth of Wall Sleeve into wall.

** A clear and unobstructed passageway (dimension AxB) shall be provided to the unit, in accordance with the requirements of the local authorities having jurisdiction and with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 (latest edition) and the National Electrical Code in the United States or CAN/CGA-B149.1 & .2 and the Canadian Electrical Code CSA C22.1 Part 1 (latest edition) in Canada.

* The 32 " x 32.5 " unobstructed clearance is required in front of the unit for complete removal of heating and cooling module. Check local building codes for other applicable requirements.


IMPORTANT: Prior to constructing interior closet walls in close proximity to the wall sleeve, the sealing of the wall sleeve and cabinet should be completed. Sealing after the walls are constructed can be difficult. Poor sealing will result in cold air infiltration that will affect Condo Pack. Refer to section "*Sealing: Wall Sleeve and Condo Pack cabinet*".

FIGURE 2


IMPORTANT:
MINIMUM REQUIRED VERTICAL CLEARANCE OF A VENT TERMINAL AND OVERHANGING STRUCTURE FROM THE TOP OF THE GAS VENT IS 12" (MORE THAN 12" IS RECOMMENDED). CHECK LOCAL BUILDING CODES FOR OTHER REQUIREMENTS.

NOTE:
IT IS ALWAYS A GOOD PRACTICE TO MAXIMIZE THE CLEARANCE AS MUCH AS POSSIBLE BETWEEN VENT TERMINAL AND SURROUNDING STRUCTURES TO AVOID ANY POTENTIAL DAMAGE, DEGRADATION AND ICING, SINCE THE FLUE GASES CONTAIN WATER VAPOR AND ARE TYPICALLY MILDLY ACIDIC. CONSULT WITH EXTERIOR WALL FINISH MANUFACTURER FOR MORE INFORMATION.


NOTE **** *** ** * *Refer to: ENCLOSURE FOR CONDO PACK Figure 1, page 5.*

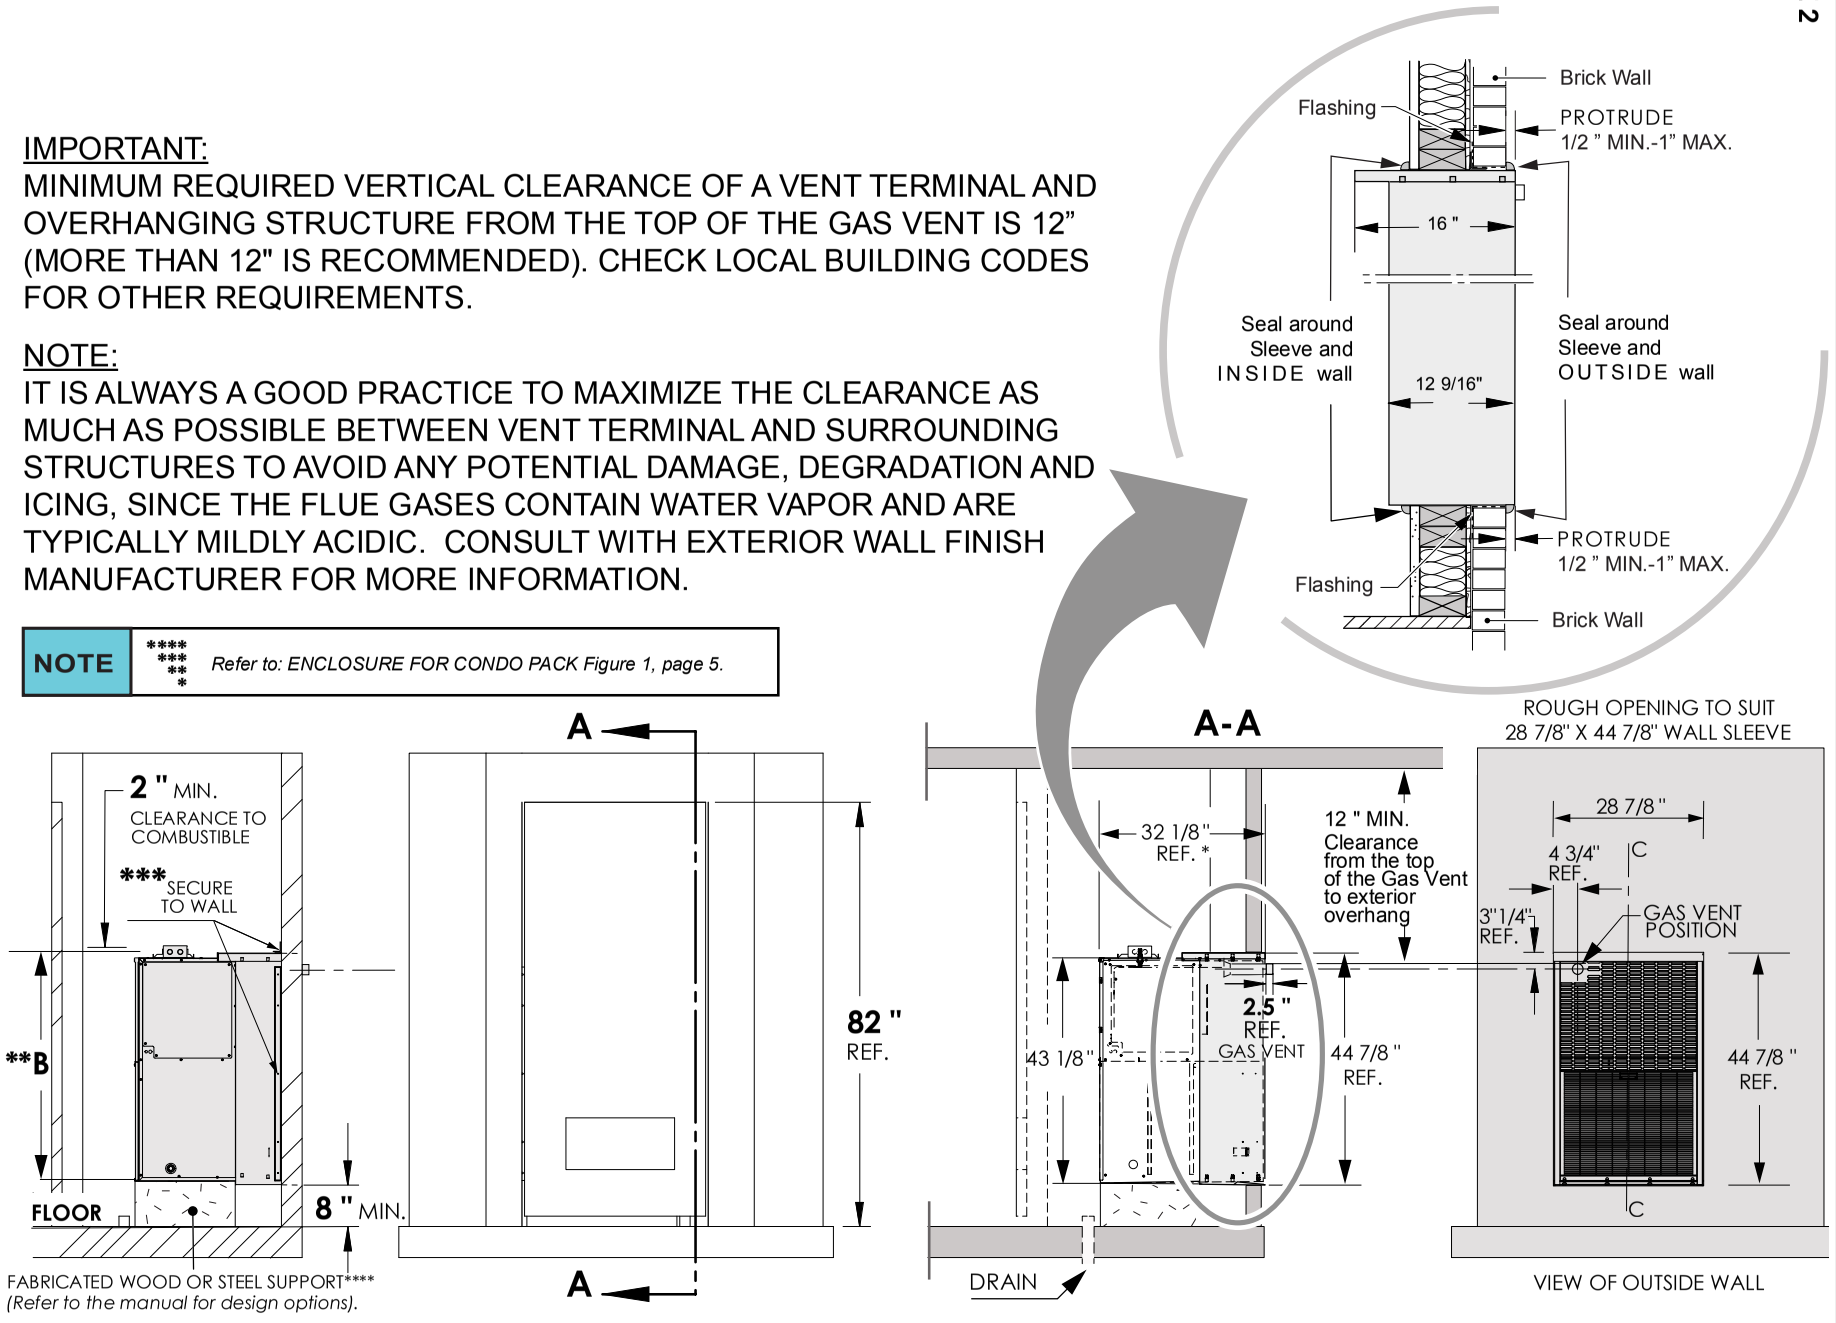

CONDO PACK SHOWN IN WALL SLEEVE

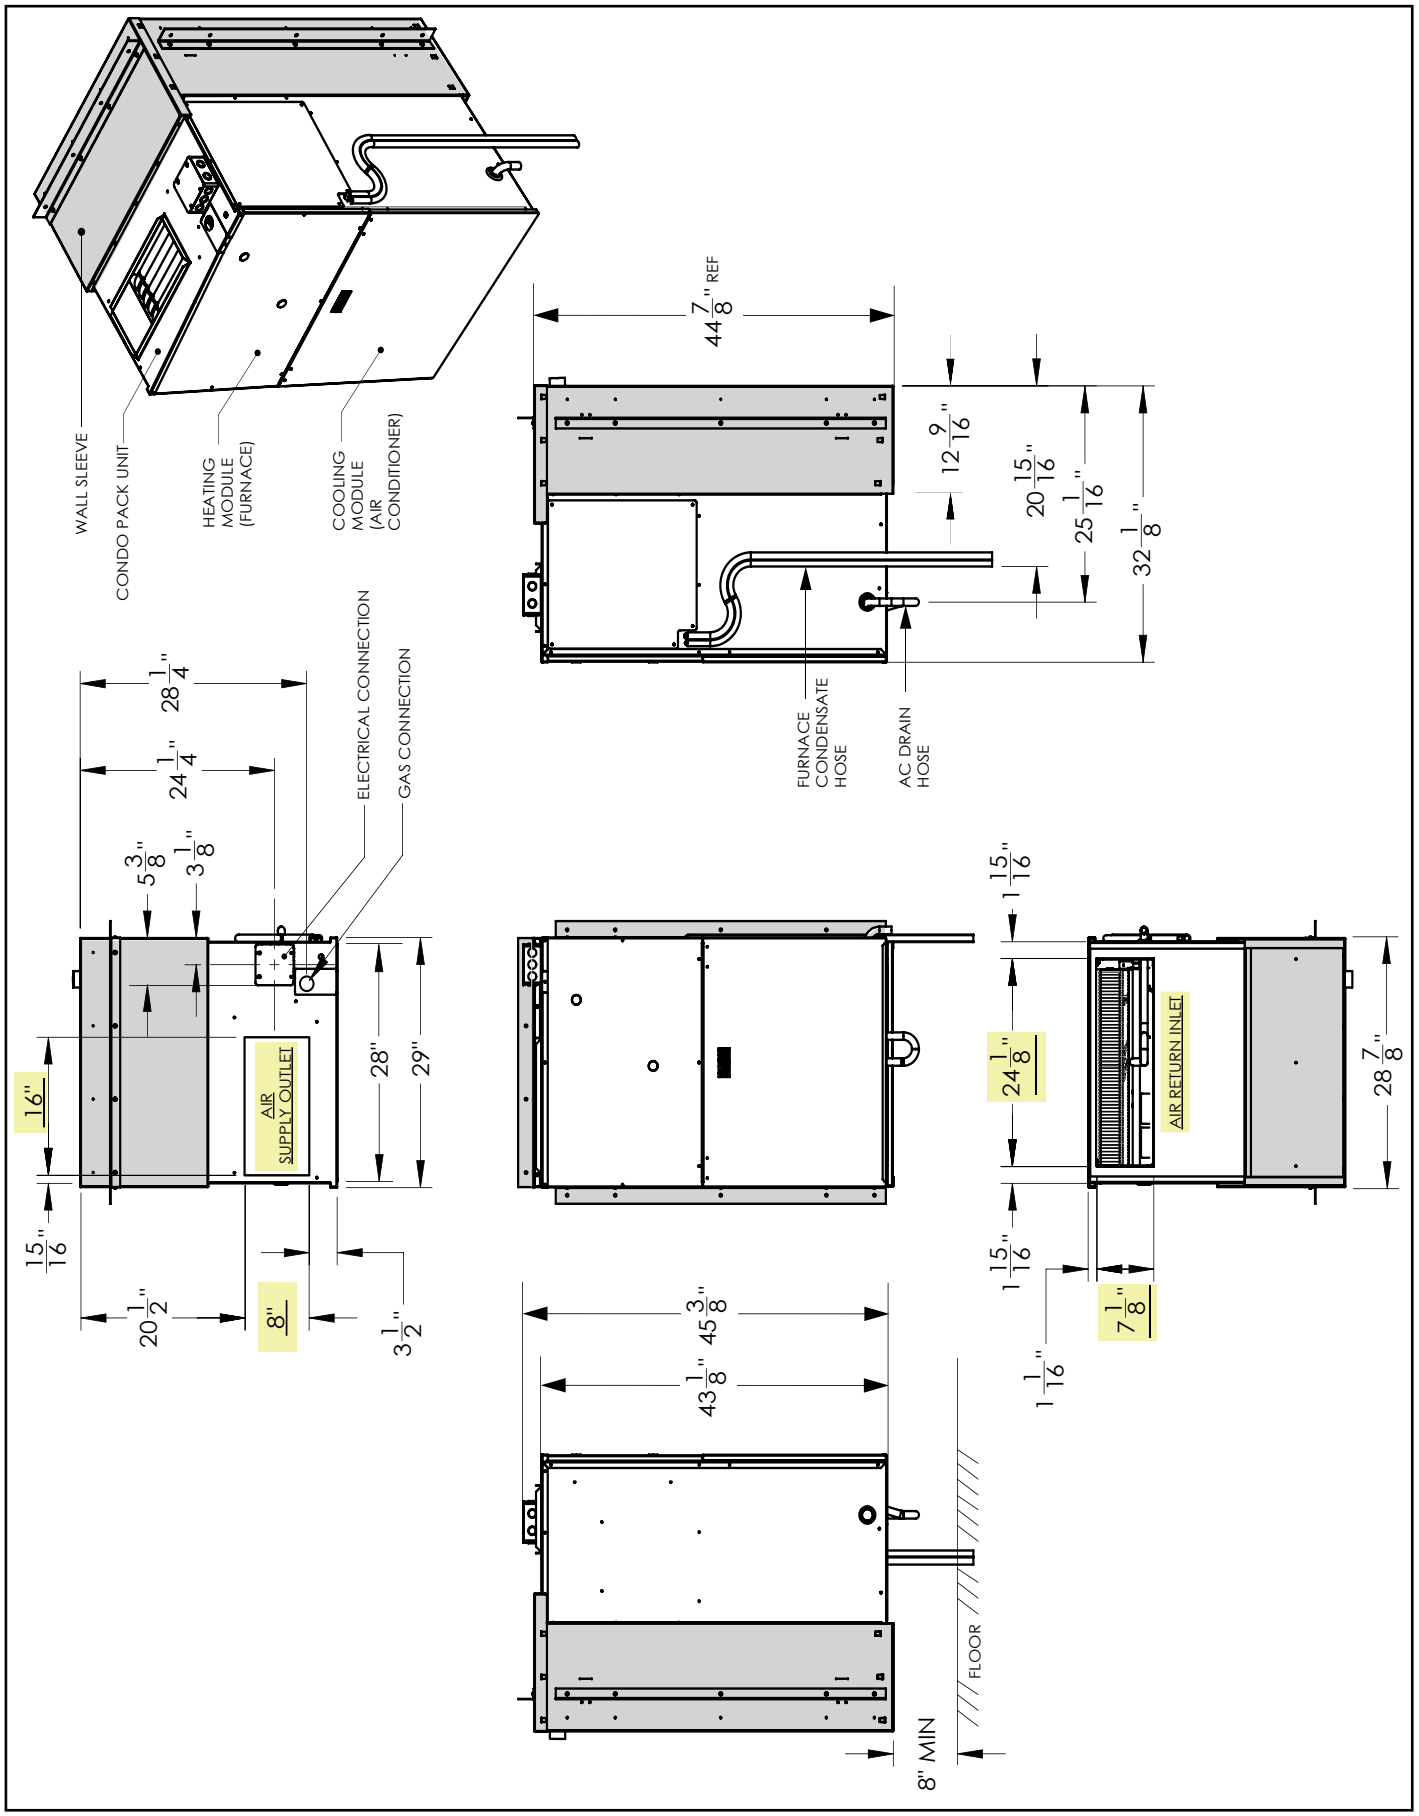

SEALING: WALL SLEEVE AND CONDO PACK CABINET

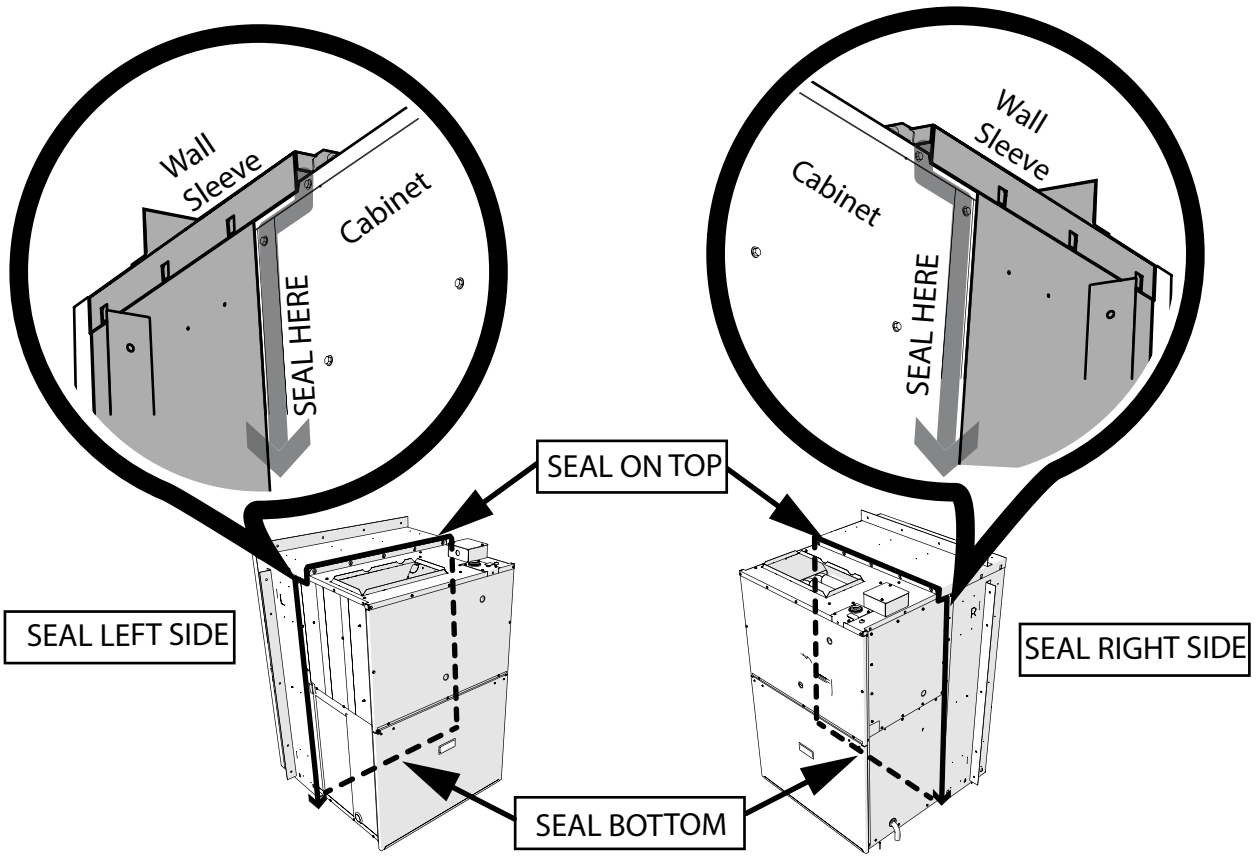

Fill the clearance space between the sleeve and the cabinet with non-hardening caulking compound or non-expanding insulation foam as a protection against the snow, water, moisture and air infiltration.


⚠ IMPORTANT ⚠


THE CLEARANCE SPACE BETWEEN THE WALL SLEEVE AND THE CABINET MUST BE COMPLETELY SEALED ON ALL FOUR SIDES IN ORDER TO PREVENT THE MOISTURE AND AIR INFILTRATION.

⚠ WARNING ⚠

THESE INSTRUCTIONS ARE INTENDED AS AN AID TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL FOR PROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT AND OPERATION OF THE UNIT. READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION OR OPERATION.

IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, SERVICE, OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR DEATH. FOR INFORMATION AND ASSISTANCE CONSULT A QUALIFIED INSTALLER OR SERVICE AGENCY.

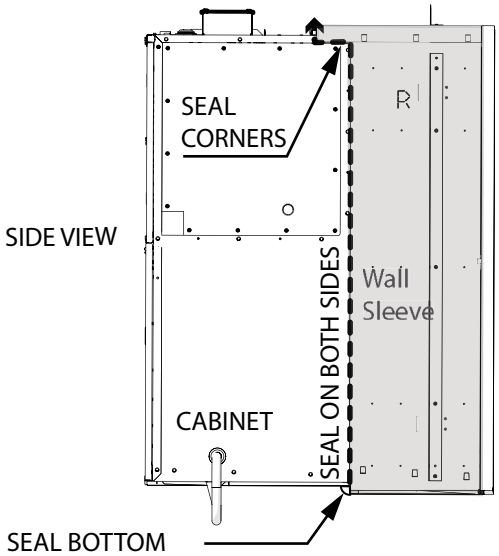

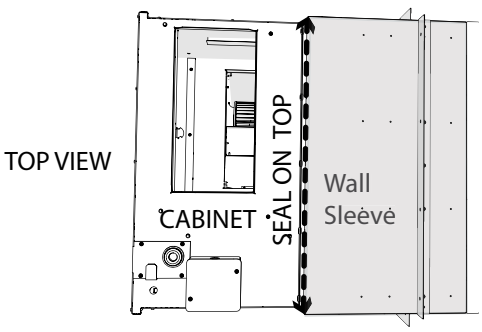

NAPOLEON
WOLF STEEL
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
PHONE: 866-820-8686 • FAX: 705-725-1150
Website: www.napoleonheatingandcooling.com
General: hvac@napoleonproducts.com
Technical inquiries: hvacsupport@napoleonproducts.com

C ETL LISTED US
Intertek
9700539

ENERGUIDE

AHRI CERTIFIED® C
www.ahridirectory.org
Unitary Small AC
AHRI Standard 210/240
Certification applies only when the complete system is listed with AHRI.

AHRI CERTIFIED® C
www.ahridirectory.org

HRAI
YOUR ENVIRONMENT. OUR EXPERTISE.
MEMBER COMPANY

Quality System Certified To
ISO 9001-2015

Spécifications Techniques

CONFORME AUX NORMES ANSI/UL. NORME ANSI Z21.47, 1995. CERTIFIÉ SELON LES NORMES CAN/CSA C22.2 No. 236, NORMES CAN/CSA. 2.3 ET NORMES CAN/CGA. 2.17

SÉRIE P-C
12 SEER
Condensation au gaz / Climatisation électrique

Unité murale multifonction de chauffage et de climatisation à haut rendement
Jusqu'à 96,8% AFUE
Débit 15 000 - 50 000 BTU/h

CARACTÉRISTIQUES




TAILLE DE CABINET COMPATIBLE

- Dimensions selon les normes de l'industrie pour une installation lors de rénovations
- Dimensions du cabinet :
  43 1/8 po de haut x 28 po de large x 32 po de profondeur
- Dimensions du manchon mural au point de pénétration du mur extérieur :
  44 7/8 po de haut x 28 7/8 po de large
- Couleur TAUPE standard

CARACTÉRISTIQUES DE CHAUFFAGE

- Jusqu'à 96,8 % AFUE, fournaise au gaz à un stage à haute efficacité
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable
- Plateau du brûleur scellé pour empêcher l'air extérieur froid de circuler dans le compartiment
- Couvercle de condensat transparent du collecteur avant qui permet une inspection facile

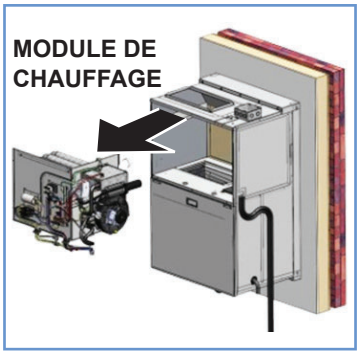


SOUFFLERIE

- Soufflerie à entrée double pour un débit amélioré et un bruit réduit
- Moteur à commutation électronique Endura Pro à vitesses multiples pour un meilleur rendement électrique

CARACTÉRISTIQUES DE CLIMATISATION


- Efficacité minimum de 12 SEER
- Réfrigérant R-410A
- Condenseur et serpentins d'évaporateur à microcanaux
- Compresseur à haut rendement
- Conception de ventilateur à condensateur monopièce motorisé

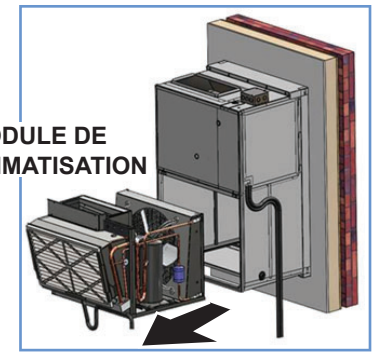

AVANTAGES D'ENTRETIEN

- Accès à toutes les pièces à partir de l'intérieur pour faire l'entretien
- Châssis coulissant double innovateur qui facilite l'entretien
- En utilisant les modules de rechange, les responsables du bâtiment peuvent faire des changements rapides pour maintenir la température dans l'appartement ou le condo; les unités qui ne fonctionnent pas peuvent être retirées pendant la résolution des problèmes
- Chaque module peut être remplacé individuellement, ce qui évite de remplacer l'appareil au complet
- Tous les faisceaux de commande sont séparés par des connexions rapides, ce qui évite les longs recâblages lors du changement des modules

NOMENCLATURE

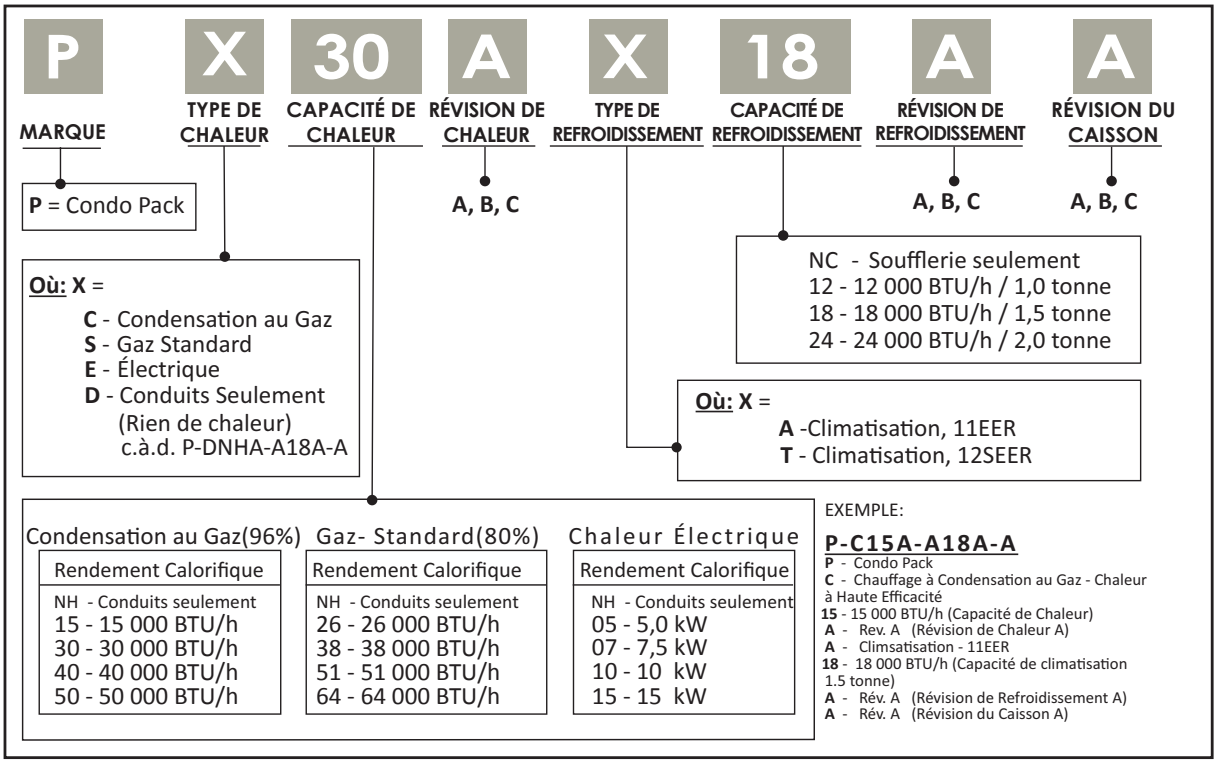

* Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Consultez le manuel d'instructions pour obtenir des informations à jour. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée.

SPÉCIFICATIONS

RENDEMENT

CHAUFFAGE	P-C15A-T12A-A	P-C15A-T18A-A	P-C15A-T24A-A	P-C30A-T12A-A	P-C30A-T18A-A	P-C30A-T24A-A
AFUE	96,8%	96,8%	96,8%	93%	93%	93%
Rendement BTU/h	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Rendement BTU/h (AFUE)	14 500	14 500	14 500	28 000	28 000	28 000
REFROIDISSEMENT						
BTU/h	12 000	17 000	23 000	12 000	17 000	23 000
SEER	12,50	13,00	12,00	12,50	13,00	12,00
RÉF.	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
POIDS (lb)	328	349	349	328	349	349

CHAUFFAGE	P-C40A-T12A-A	P-C40A-T18A-A	P-C40A-T24A-A	P-C50A-T12A-A	P-C50A-T18A-A	P-C50A-T24A-A
AFUE	91,7%	91,7%	91,7%	90,6%	90,6%	90,6%
Rendement BTU/h	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
Rendement BTU/h (AFUE)	37 000	37 000	37 000	45 300	45 300	45 300
REFROIDISSEMENT						
BTU/h	12 000	17 000	23 000	12 000	17 000	23 000
SEER	12,50	13,00	12,00	12,50	13,00	12,00
RÉF.	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
POIDS (lb)	328	349	349	328	349	349

FLUX D'AIR

-- PCM (P13/MIN) À UNE PRESSION STATIQUE EXTERNE DONNÉE, EN POUCES DE COLONNE D'EAU --								
MODÈLE	CHAUFFAGE	RÈGLAGE	N° DE CONNECTEUR DE VITESSE	0,1"	0,2"	0,3"	0,4"	0,5"
C15A	15 kBTU/h	Usine	5	440	390	330	295	240
		Élevé	4	570	530	495	470	415
C30A	30 kBTU/h	Usine	4	570	530	495	470	415
		Élevé	3	770	745	730	705	695
C40A	40 kBTU/h	Usine	3	770	745	730	705	695
		Élevé	2	925	910	885	870	840
C50A	50 kBTU/h	Usine	2	925	910	885	870	840
		Élevé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MODÈLE	REFROIDISSEMENT	RÈGLAGE						
T12A	1,0 tonne	Usine	5	440	390	330	295	240
		Élevé	4	570	530	495	470	415
T18A	1,5 tonne	Usine	1	645	600	560	530	470
		Élevé	3	770	745	730	705	695
T24A	2,0 tonne	Usine	1	790	770	740	725	685
		Élevé	2	925	910	885	870	840

ÉLECTRIQUE

Description	1,0 TONNE (T12A)	1,5 TONNE (T18A)	2,0 TONNE (T24A)
Type de Compresseur	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Intensité de Courant (A)	5,3	7,4	10,0
LRA	28,5	38,5	60,9
MCA	10,2	13,9	17,6
Fusible/Disjoncteur Max (A)	15	20	25
Soufflerie Intérieure FLA/HP/RPM	2,8 / 1/3 / 1050	2,8 / 1/3 / 1050	2.8 / 1/3 / 1050
Soufflerie de Condensateur FLA/HP/RPM	0,79 / 1/4/ 1100	0,9/ 1/3/ 1120**	1,8 / 1/3 / 1380**
Soufflerie de Combustion FLA	1,25	1,25	1,25
Tension d'Alimentation de l'Appareil - Fréquence-Phase	208/230V-60Hz-1PH		

** Les modèles de 1,5 tonne & 2,0 tonnes ont deux moteurs de soufflerie de condensateur: Vitesse 1 est pour 1,5 tonne & Vitesse 2 est pour 2,0 tonne.


CONTRÔLE DU GAZ ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES		
SYSTÈME D'ALLUMAGE	ALLUMAGE ÉTINCELLE	
RACCORDEMENT DU GAZ	1/2" NPT	
TUYAU DE CONSENSAT (FOURNIES)	1/2" ID et 5/8'' ID	5/8" ID


DIMENSIONS DU MANCHON MURAL

DEUX MODÈLES DE MANCHONS MURAUX SONT ILLUSTRÉS CI-DESSOUS :

- **CWSMUA**
- **CWSMUA19**

REMARQUE:
POUR PLUS DE SOLIDITÉ ET POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS DU SUPPORT MURAL, DES SUPPORTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR FIXER LE MANCHON MURAL À LA SOUS-STRUCTURE DE L'ÉDIFICE, ET CE, DE L'INTÉRIEUR OU DE L'EXTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE. INGÉNIEUR/ARCHITECTE – CONSULTEZ LE CENTRE SOLUTION CLIENTS SI UNE CLARIFICATION EST REQUISE POUR DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE MANCHON MURAL DÉSIRÉE.

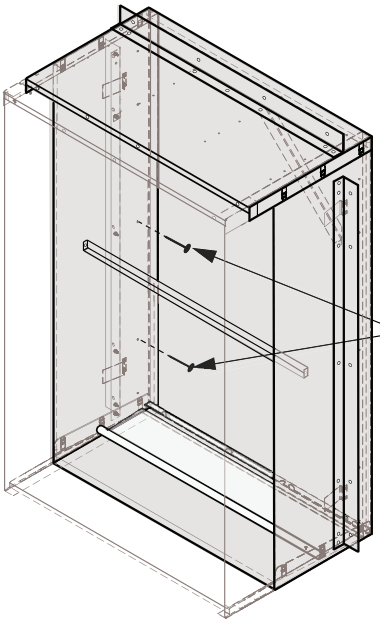

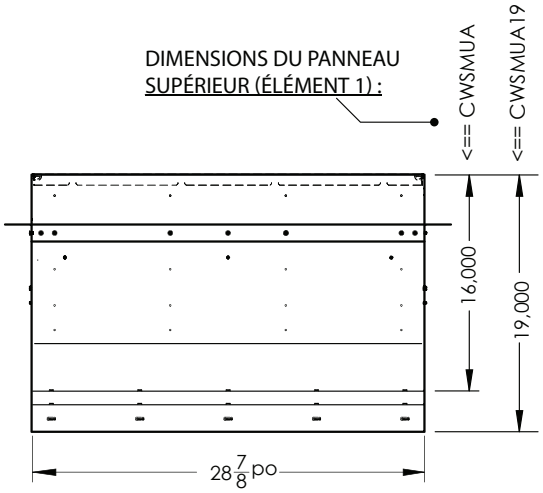



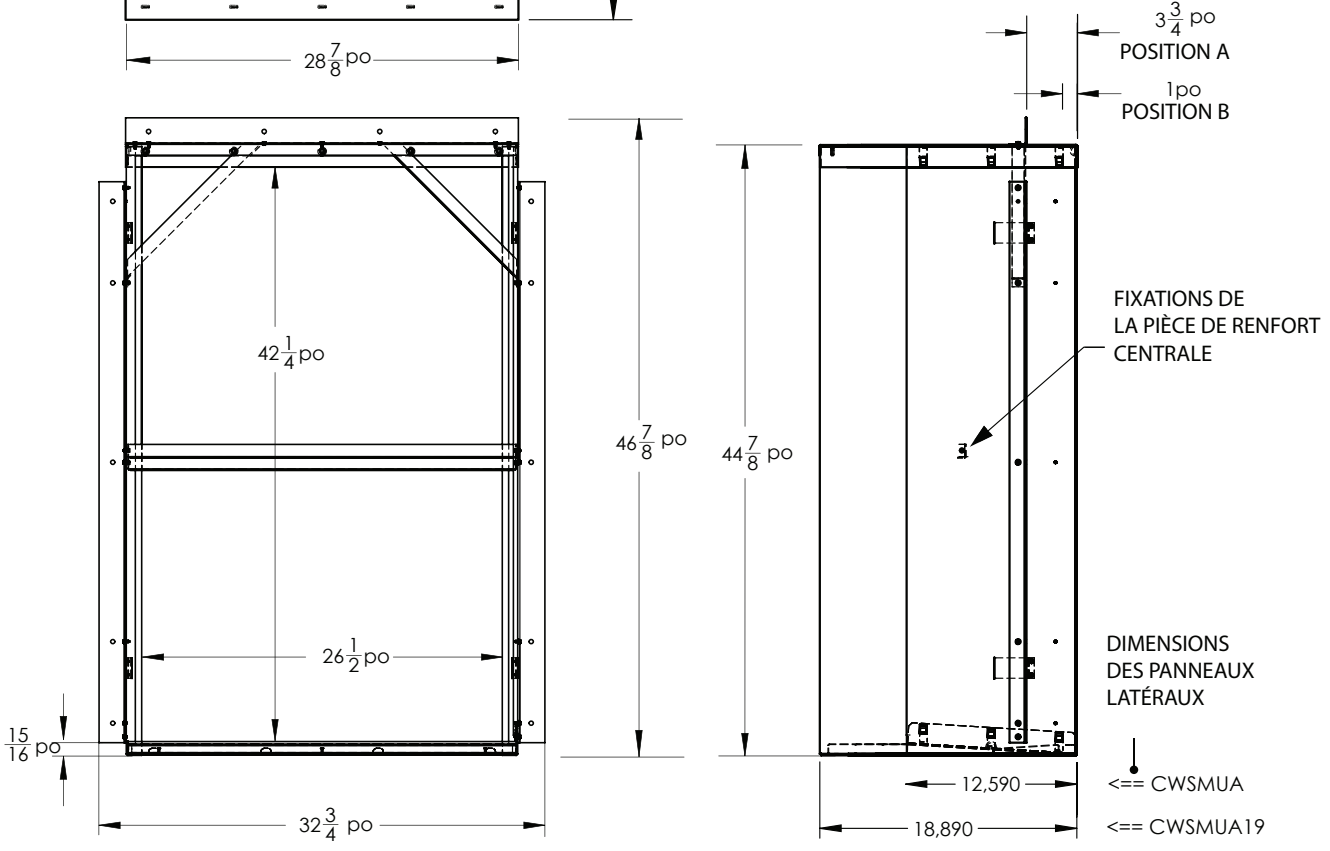


FIGURE 1

DÉGAGEMENT MINIMAL

REQUIS EN RAISON DE DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET DES NORMES DE SÉCURITÉ

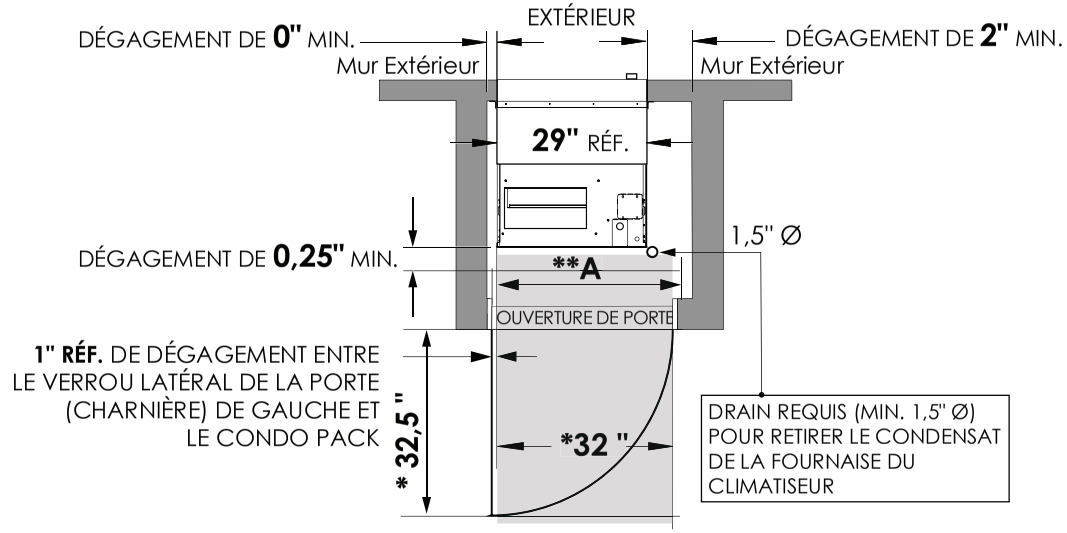

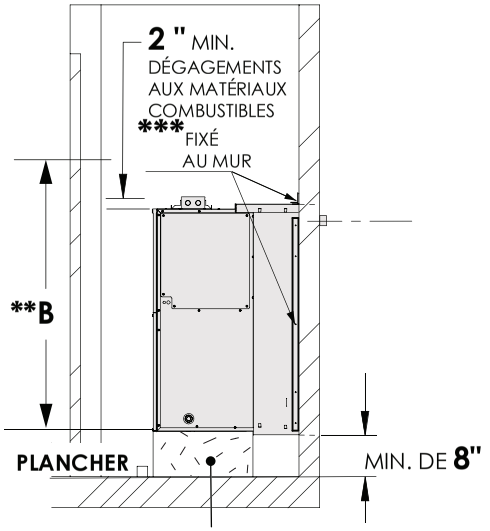

SUPPORT OUVRÉ EN BOIS OU EN MÉTAL POUR L'APPAREIL****
(Reportez-vous au manuel pour les options de conception).

NOTE

PRÉVOIR UN ACCÈS SUFFISANT À L'AVANT DE L'APPAREIL AUX FINS D'ENTRETIEN.

****Dans certaines jurisdictions, les matériaux combustibles ne sont pas autorisés à être exposés à l'air de retour. Pour de tels scénarios, référez-vous au manuel d'installation pour les options de conception alternatives.

***Ingénieur/architecte - consultez le centre solution clients si une clarification est requise pour déterminer l'emplacement des supports en fonction de la profondeur d'insertion du manchon mural désiré.

**Prévoir un passage dégagé (dimension A x B) jusqu'à l'appareil, conformément aux exigences des autorités locales compétentes, du National Fuel Gas Code, de la norme ANSI Z223.1 (dernière édition) et du National Electrical Code des États-Unis, ou de la norme CAN/CGA-B149.1, CAN/CGA-B149.2, et la norme CSA C22.1 Partie 1 (dernière édition) du Code Canadien de l'Électricité.

* L'espace libre de 32" x 32,5" est nécessaire devant l'unité pour permettre le retrait complet du module de climatisation et du module avec conduit seulement. Consultez les codes du bâtiment locaux pour connaître les autres exigences applicables.

IMPORTANT: Avant de construire les mnurs du boîtier intérieur à proximité du manchon mural, il faut terminer le scellage du manchon mural et du cabinet. Il sera difficile de procéder au scellage après la construction des murs. Un scellage inadéquat entraînera une infiltration d'air froid qui influencera le fonctionnement du Condo Pack. Consultez la section ***« Scellage: Manchon mural et cabinet de l'appareil Condo Pack. »***


W415-2906 / 04.22.2020


FIGURE 2


IMPORTANT:
LE DÉGAGEMENT VERTICAL MINIMAL ENTRE LE DESSUS DE LA TERMINAISON D'ÉVACUATION D'UN APPAREIL À GAZ ET D'UNE STRUCTURE EN SURPLOMB EST DE 12" (UN DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR À 12" EST RECOMMANDÉ). CONSULTER LES CODES DU BÂTIMENT LOCAUX POUR CONNAÎTRE LES AUTRES EXIGENCES.

NOTE:
IL EST TOUJOURS RECOMMANDÉ DE MAXIMISER LE DÉGAGEMENT ENTRE LA TERMINAISON D'ÉVACUATION ET LES STRUCTURES ENVIRONNANTES AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE, DÉGRADATION ET ACCUMULATION DE GLACE, CAR LES GAZ DE COMBUSTION CONTIENNENT DE LA VAPEUR D'EAU ET SONT HABITUELLEMENT LÉGÈREMENT ACIDES. CONSULTER LE FABRICANT DU REVÊTEMENT DU MUR EXTÉRIEUR POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.


NOTE	**** *** ** *	*Consultez: « ENCEINTE POUR LE CONDO PACK » FIGURE 1, PAGE 5.*

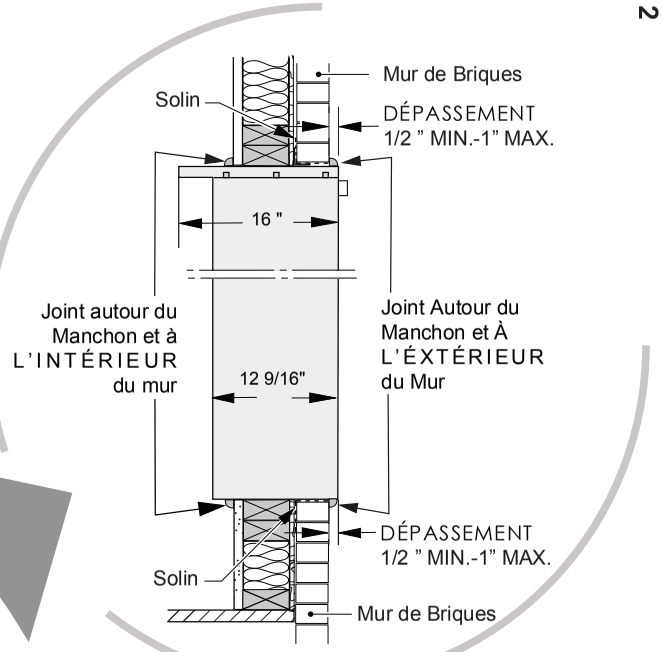

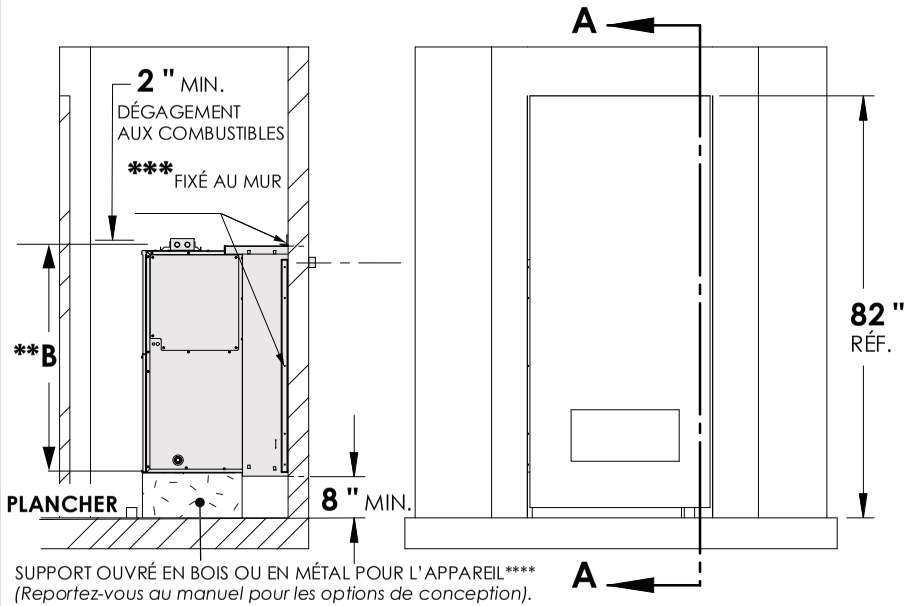


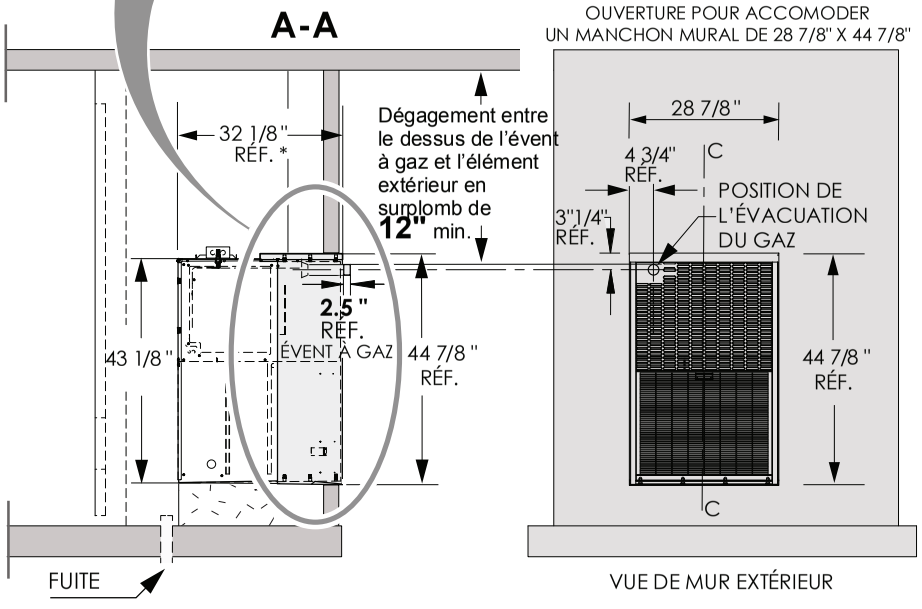

CONDO PACK ILLUSTRÉ DANS UN MANCHON MURAL

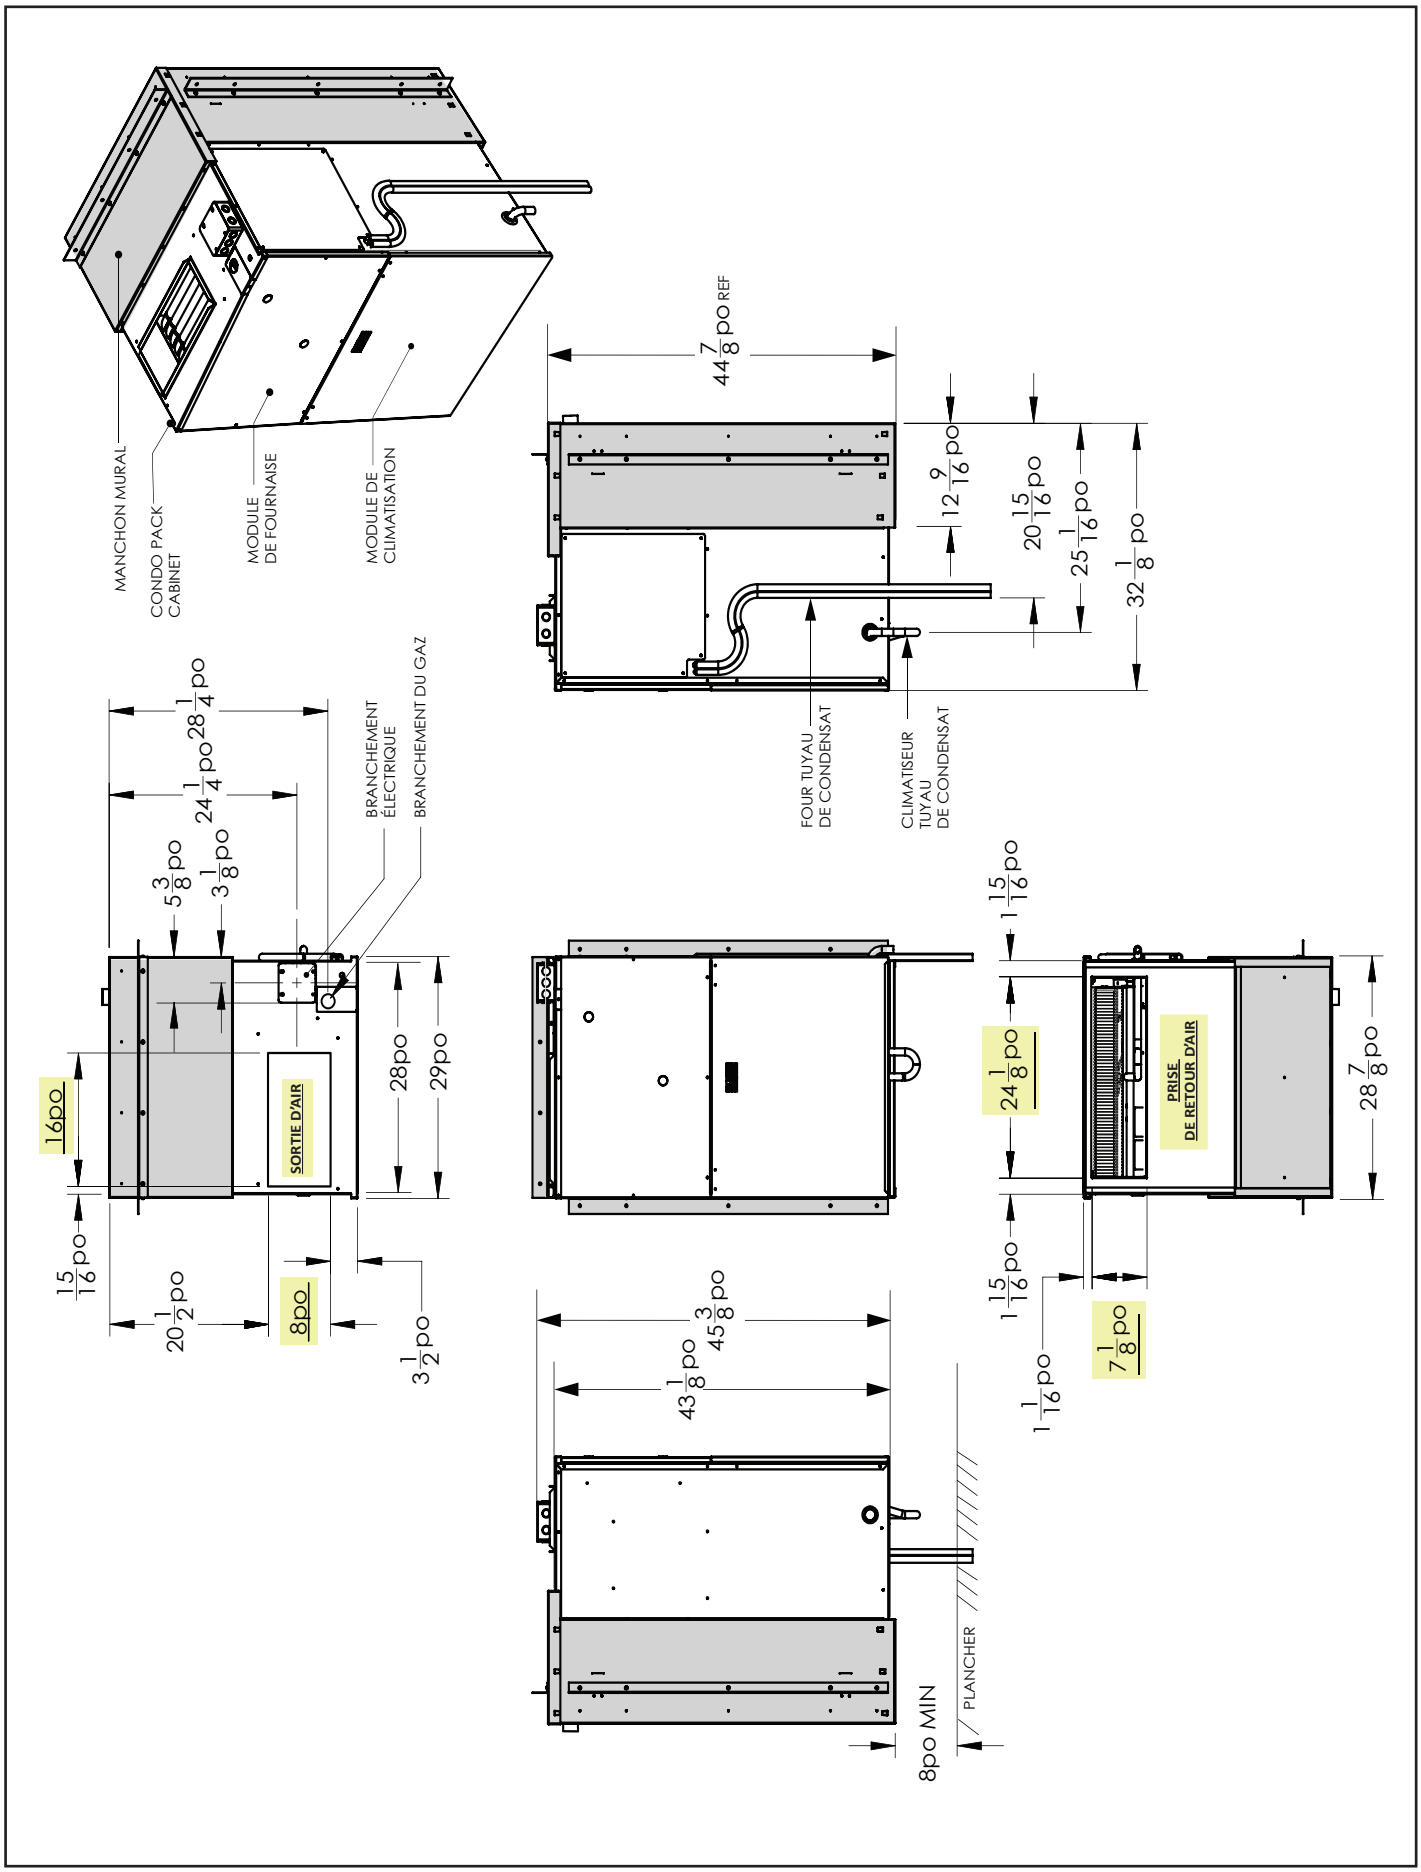

SCELLAGE : MANCHON MURAL ET CABINET DE L'APPAREIL CONDO PACK

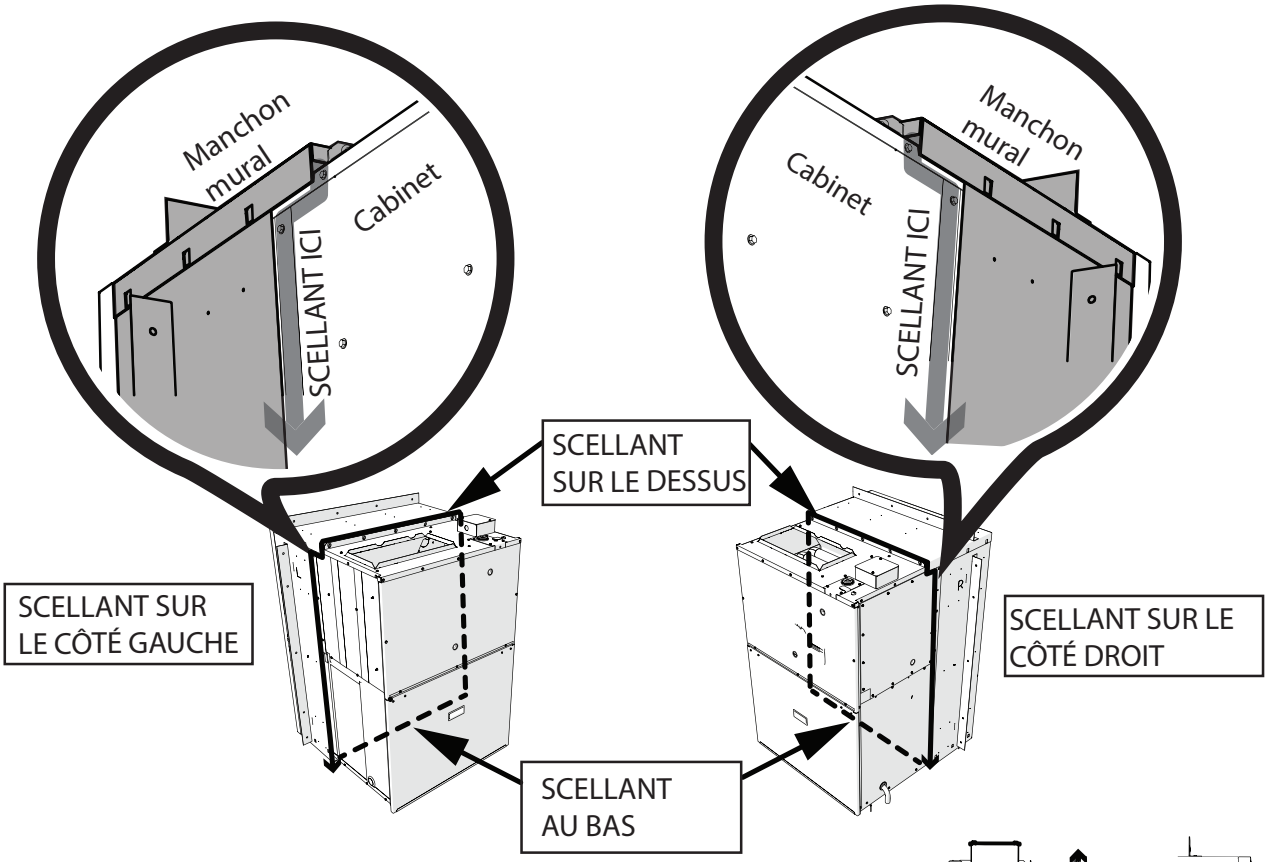

Scellez l'espace entre le manchon mural et le cabinet en utilisant un produit de calfeutrage non durcissant ou de la mousse isolante à faible expansion pour empêcher l'infiltration de neige, d'eau, d'humidité et d'air.


⚠ IMPORTANT ⚠

L'ESPACE ENTRE LE MANCHON MURAL ET LE CABINET DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT SCELLÉ DES QUATRE CÔTÉS POUR EMPÊCHER L'INFILTRATION D'HUMIDITÉ ET D'AIR.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

CES INSTRUCTIONS SONT DESTINÉES À AIDER LES TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIÉS À INSTALLER, À RÉGLER ET À FAIRE FONCTIONNER ADÉQUATEMENT L'APPAREIL. LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DE L'APPAREIL ET DE LE FAIRE FONCTIONNER.

UNE INSTALLATION NON CONFORME, OU DES RÉGLAGES, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN INADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ET DE L'AIDE, CONSULTEZ UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ OU UNE ENTREPRISE MULTISERVICE.

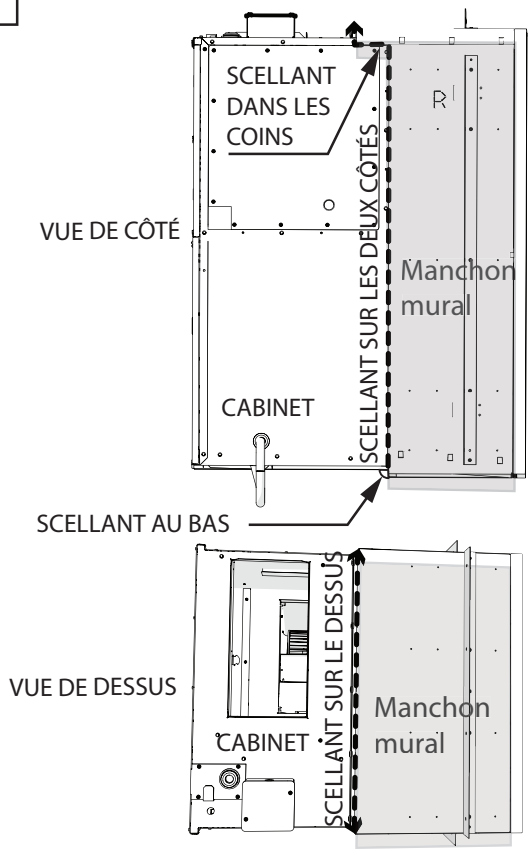

44.1

24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

TÉLÉPHONE: 866-820-8686 • FAX: 705-725-1150

Site Web: www.napoleon.com

Renseignements généraux: cvc@napoleon.com

Renseignements techniques: cvcsolution@napoleon.com

Intertek 9700539

Unitary Small AC
AHRI Standard 210/240

Certification applies only when the complete system is listed with AHRI.